


NOTE

LA CABINA MT/BT UTENTE DOVRA' ESSERE DOTATA DI:

- 1) LAMPADA DI EMERGENZA PORTABILE LED;
- 2) ESTINTORE PORTABILE CO2 lt.5;
- 3) PAIO DI GUANTI DIELETTICI 24KV;
- 4) PEDANA ISOLANTE ANIGROSCOPICA 24KV;
- 5) SERIE COMPLETA CARTELLI MONITORI;
- 6) SCHEMA ELETTRICO MT (SOTTOVETRO);

PARTICOLARE PLATEA FORNITO DA CSA IMPIANTI

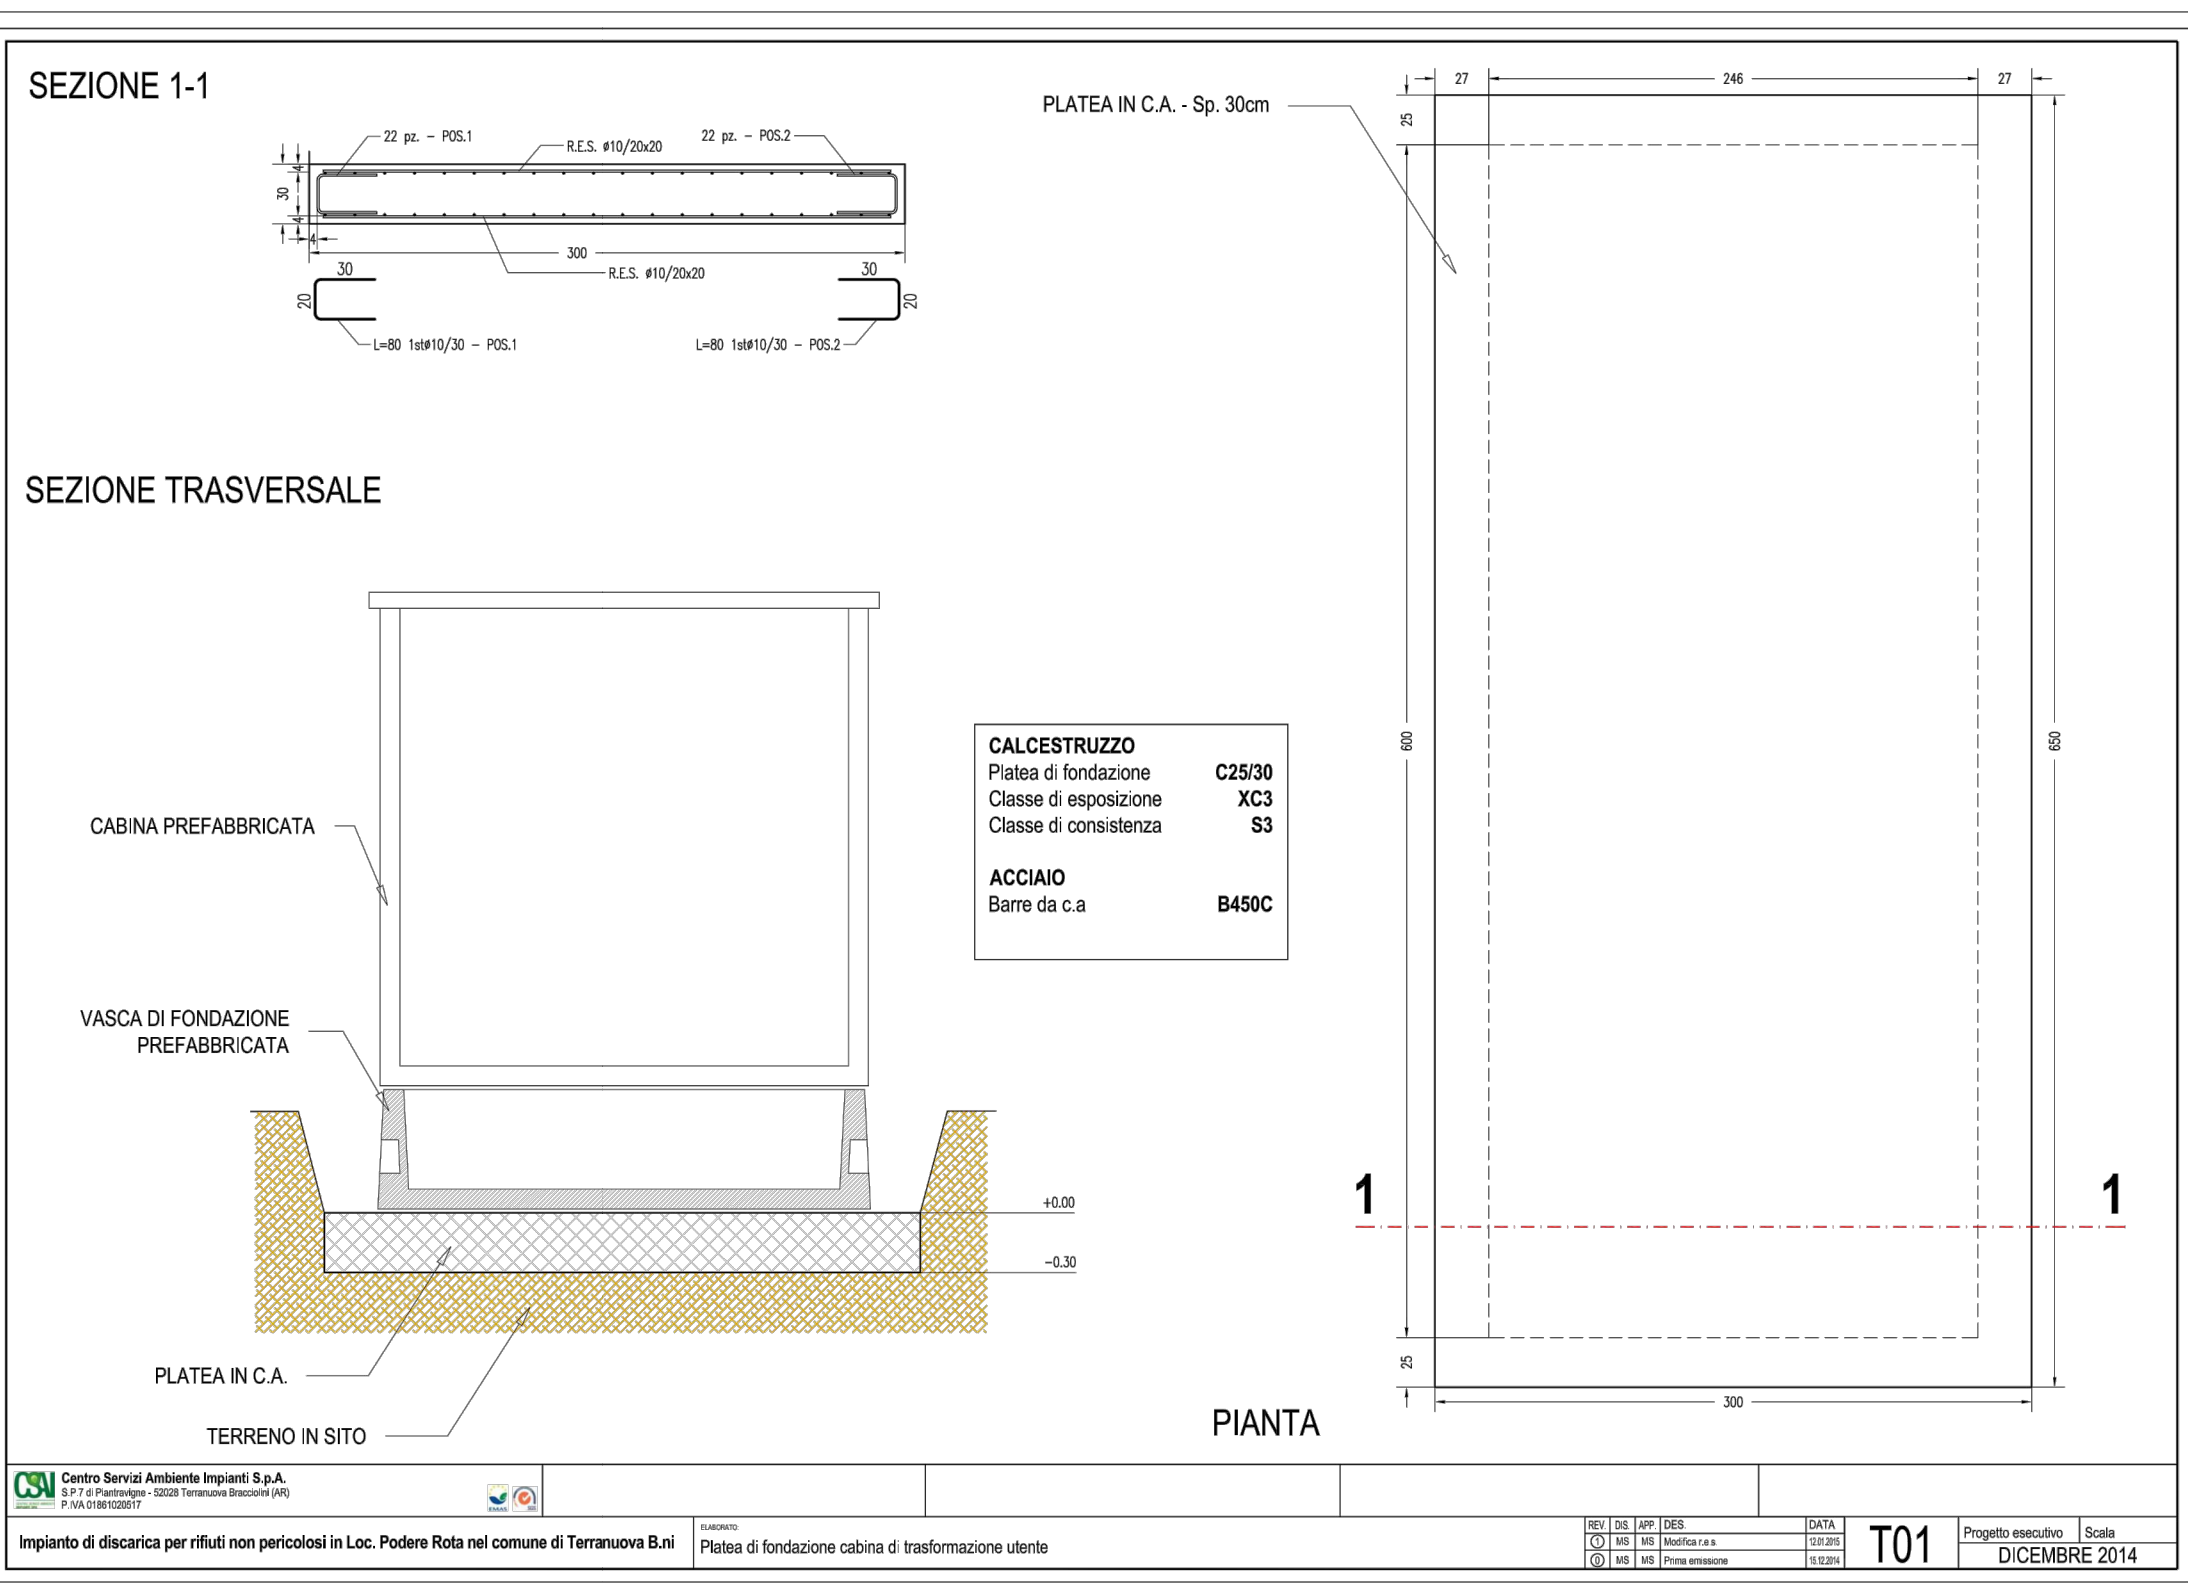

Non e' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzarne il contenuto o renderlo comunqueno a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Studio Tecnico GIGLIOLI & C. di Giglioli N. e Casati S.
Progettazione, Consulenza e Verifiche Impianti Elettrici



CENTO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.p.a.

Via S.P. 7 di Piantavigne
Terranuova Bracciolini (AR)

RILIEVO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE

Rilievo dell'impianto elettrico esistente del Centro Servizi Ambientali Impianti S.p.a. ubicato in via S.P. 7 di Piantavigne nel comune di Terranuova Bracciolini (AR).

TAVOLA 12

DISEGNI PLANIMETRICI

Impianto elettrico e impianti speciali

PIANO TERRA - CABINA MT/BT NUOVA

Nr. versione	Data	Descrizione	Dis.	Cont.	Il tecnico
01	14 12 2018	Rilievo impianto elettrico esistente	S.C.	S.C.	
Codice cliente:		181018			
Nome File:		TAVOLA 12 disegni planimetrici 14 12 18.pdf			