



Schema di collegamento impianto BT alimentato dal Quadro QG1563 Cabina MT/BT Vecchia

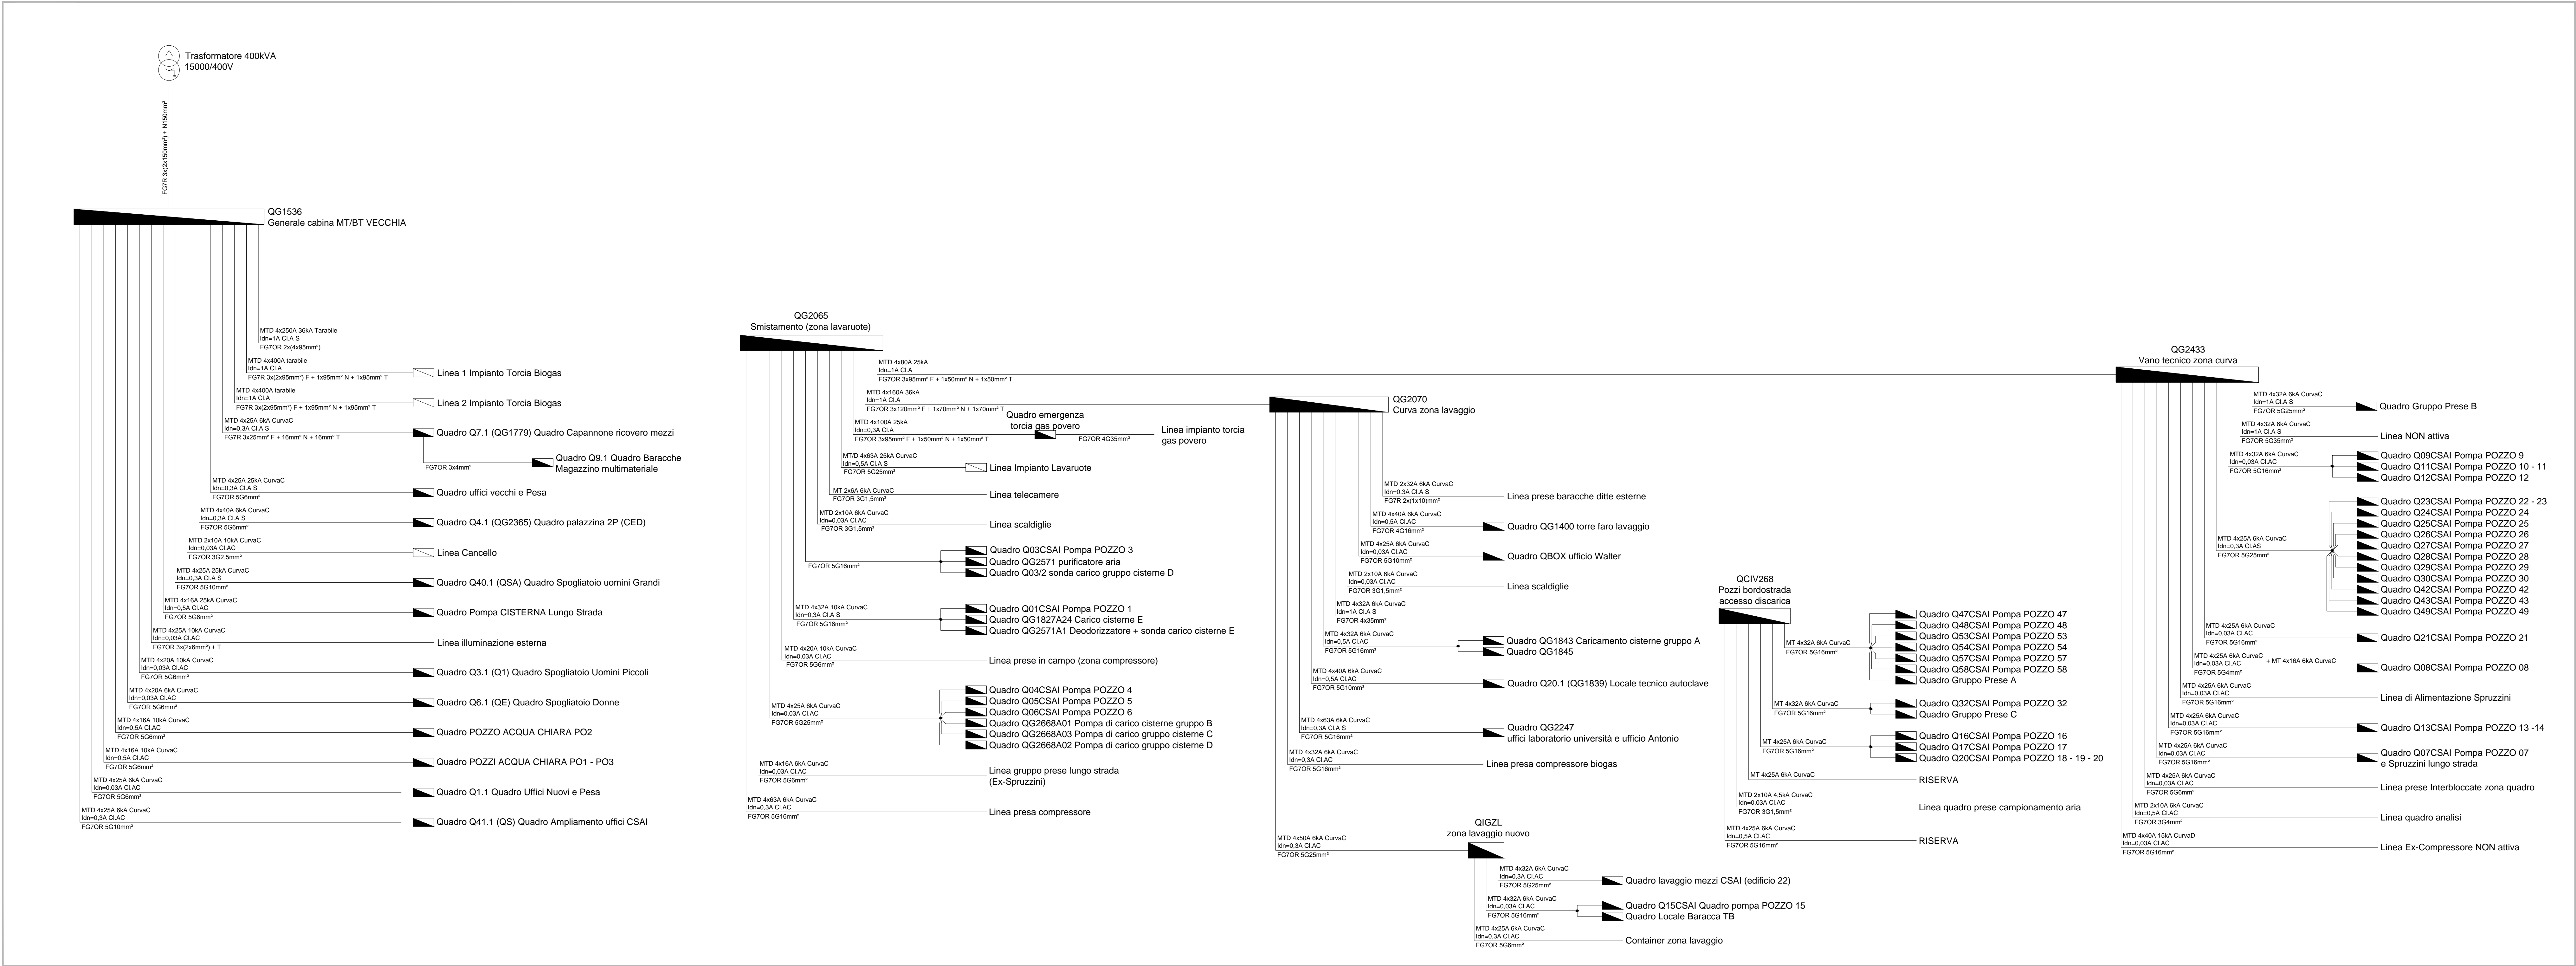

Schema di collegamento impianto BT alimentato dal Quadro QG16220 Cabina MT/BT Nuova

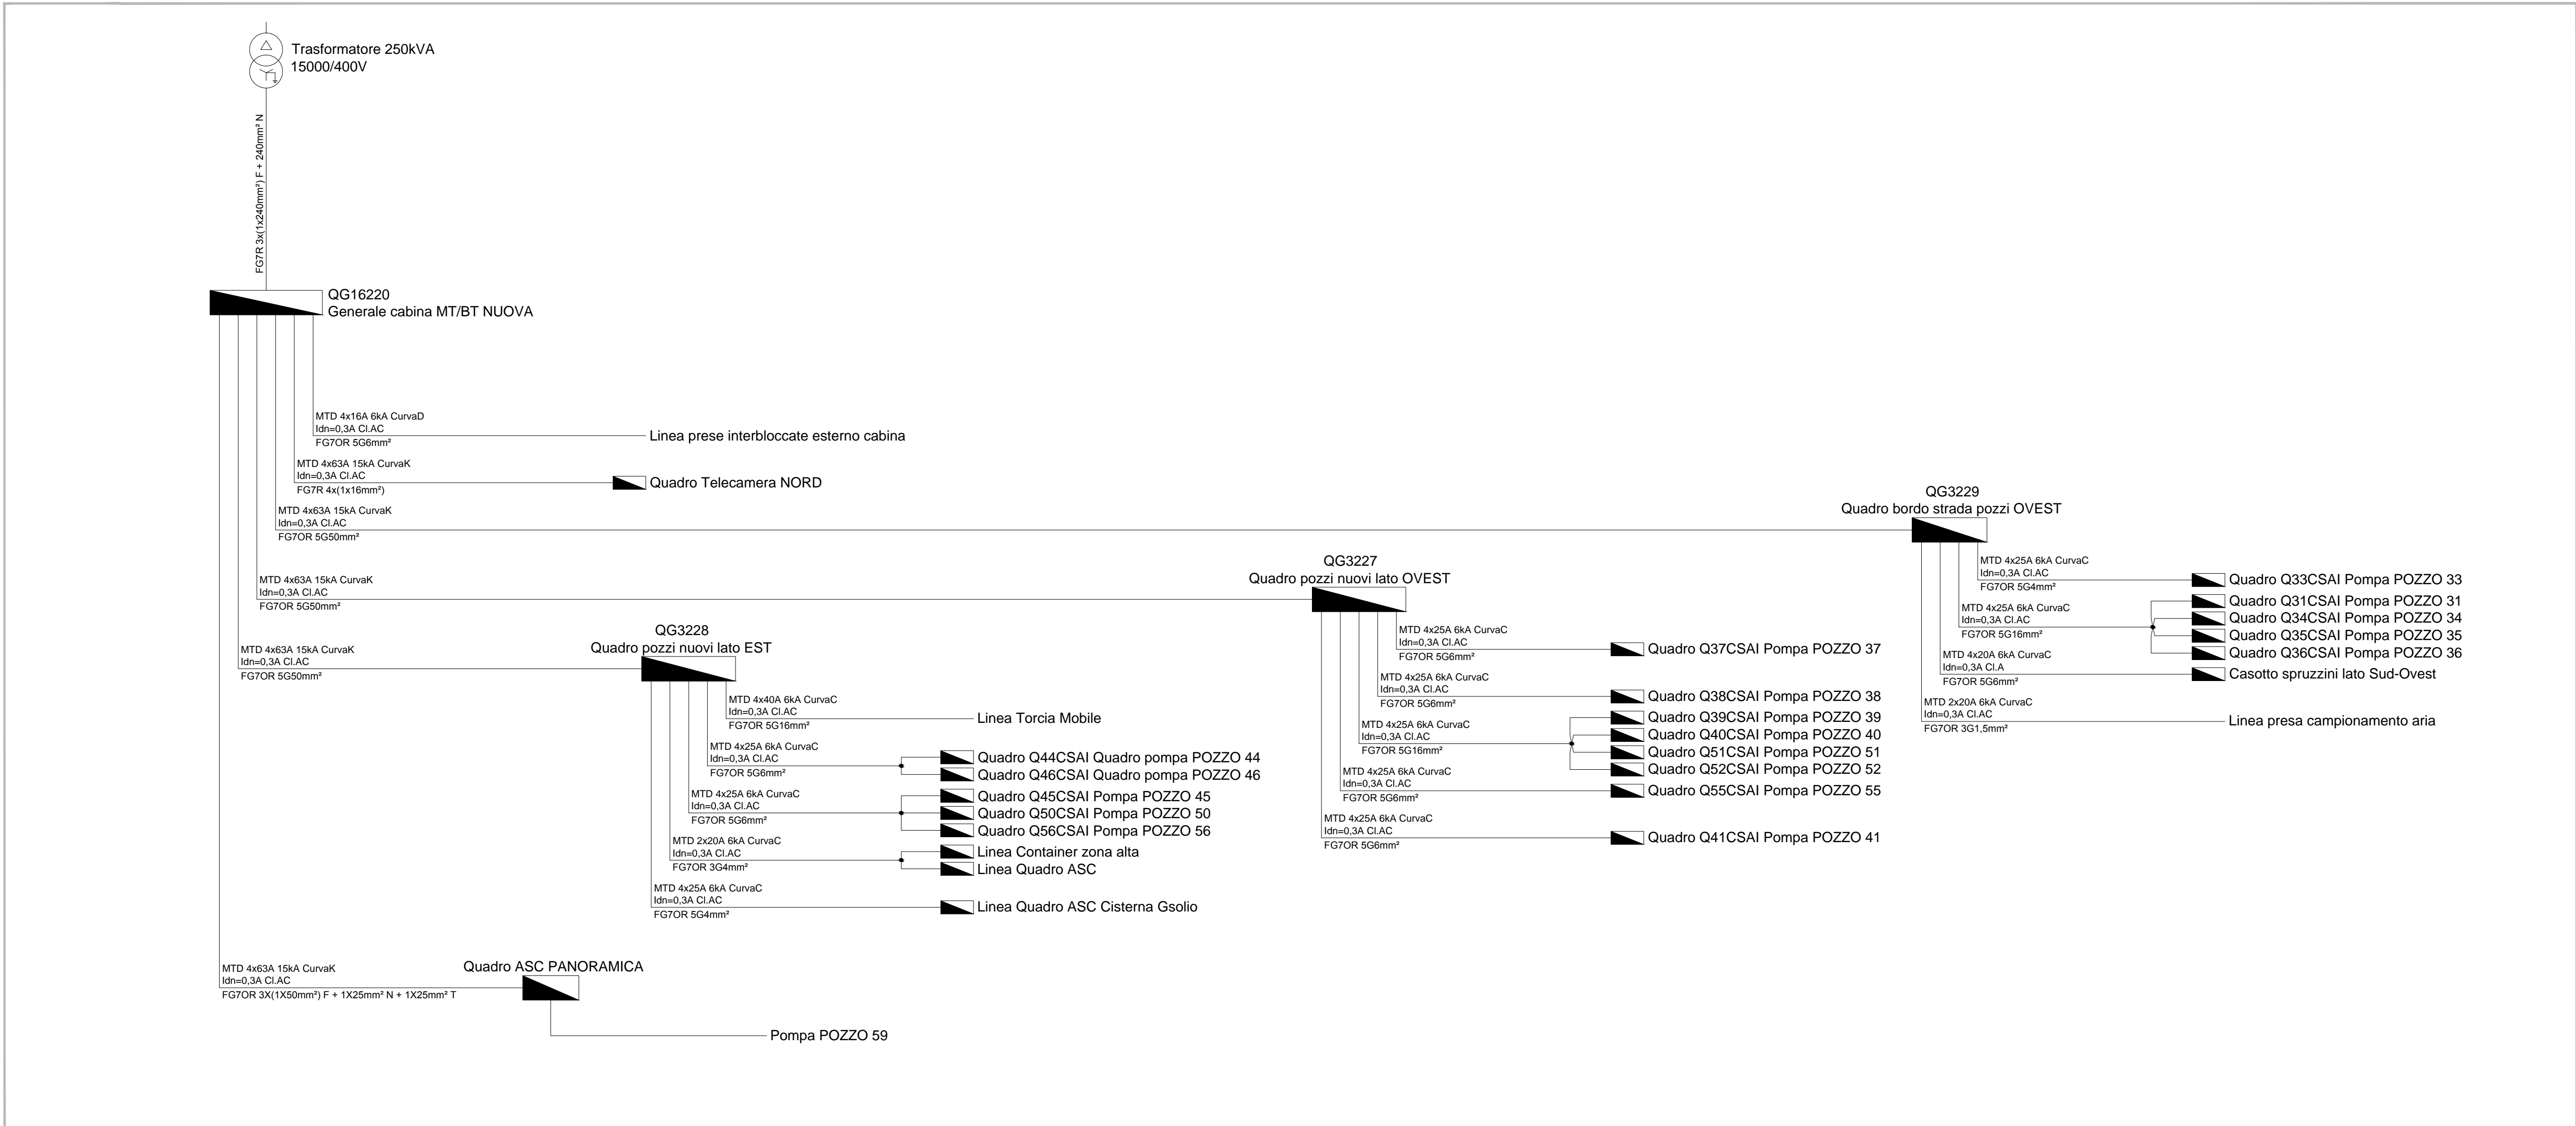

STUDIO
TECNICO
GIGLIOLI & C.

Studio Tecnico GIGLIOLI & C. di Giglioli N. e Casati S.
Progettazione, Consulenza e Verifiche Impianti Elettrici



CENTO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.p.a.
Via S.P. 7 di Piantravigne
Terranuova Bracciolini (AR)

RILIEVO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE
Rilievo dell'impianto elettrico esistente del Centro Servizi
Ambientali Impianti S.p.a. ubicato in via S.P. 7 di Piantravigne nel
comune di Terranuova Bracciolini (AR).

TAVOLA 10
SCHEMA A BLOCCHI

Impianto elettrico

| N. protocollo | Data | Descrizione | Dis. S.C. | Cont. S.C. | Il tecnico |
|-----------------|------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01 | 14 12 2018 | Rilievo impianto elettrico esistente | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Codice cliente: | | 181018 | | | |
| Nome File: | | TAVOLA 10 schema a blocchi 14 12 18.pdf | | | |